



dne **17. 5. 2024** od **7:30** do **9:00** hodin

## Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

**Bochoř** (okres Přerov)

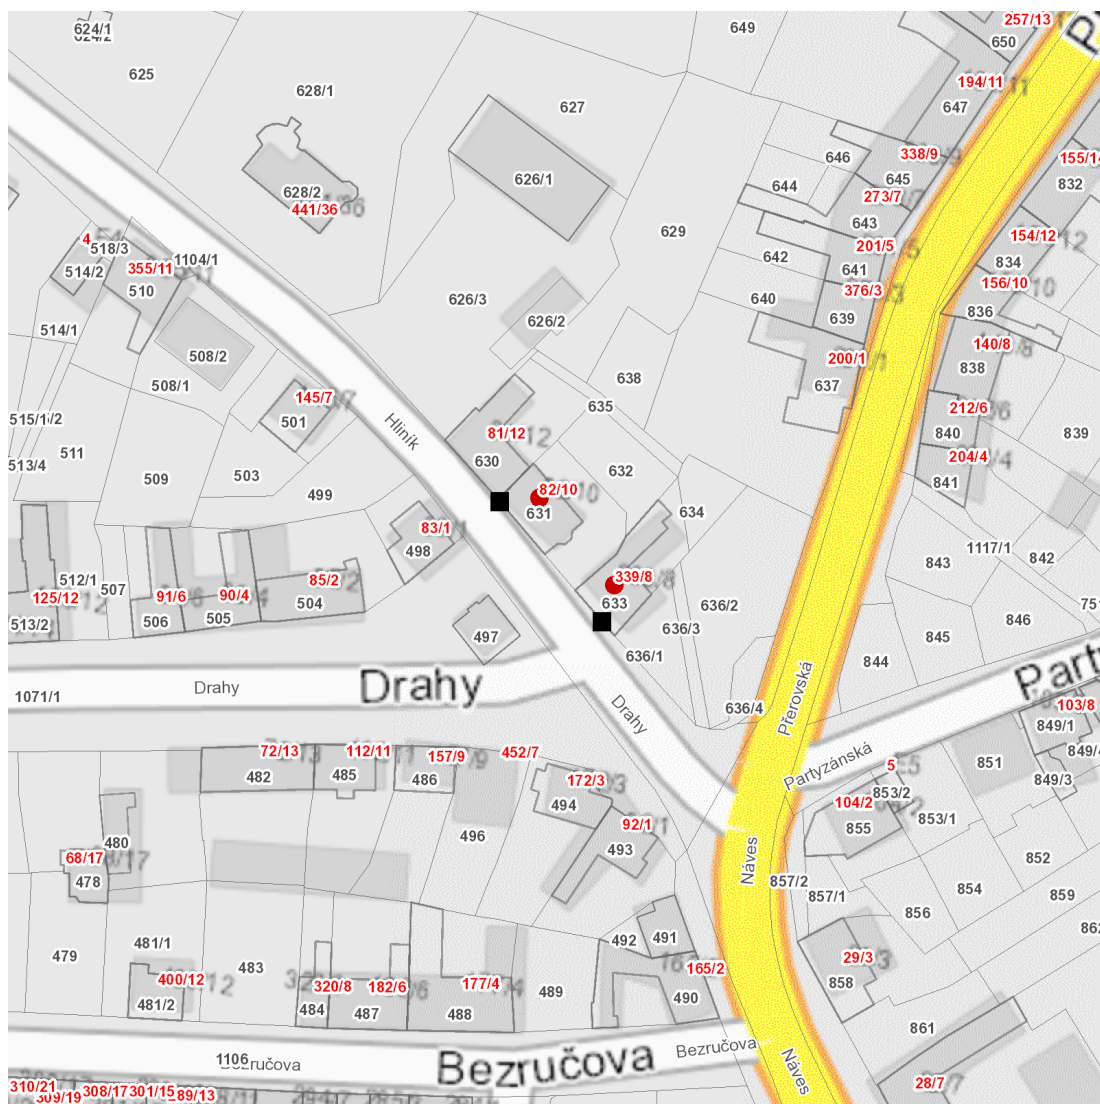
Hliník: č. o. 8, 10

## UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušeni dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

## NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

**TIP:** Registrujte se zdarma na [www.cezdistribuce.cz/sluzba](http://www.cezdistribuce.cz/sluzba) a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** ([www.bezstavy.cz](http://www.bezstavy.cz)).

**dne 17. 5. 2024 od 7:30 do 9:00 hodin****Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

**INFORMACE ZASLÁNA**

IDDS: tyjb4s6 (Obec Bochoř)